

# H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO


## DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.**  
**LOCALIDAD: ALVARO OBREGON VIEJO**


CUADRO DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION									
No.	Poste	Altura Poste	BAJA TENSION		LUMINARIO	Transformador	Tierra	Retenida	Medicion
			EXISTENTE	PROPUESTO					
V	PCR-12C-750	1P3	3R3	1	25 KVA				1
W	PCR-9-500	1P3		1					RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION
X	PCR-9-500	1P3/1R3		1					RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION
Y	PCR-12C-750	1R3	1R3	1					SUBIR ESTRUCTURA DE BAJA TENSION
Z	PCR-9-500	1R3		1				RSA	
6	PCR-12C-750		1R3	1			1	RSA	
7	PCR-12C-750		1P3	1				2RSA	
8	PCR-12C-750		1P3/1R3	1				RSA	PODA DE ARBOLES
9	PCR-12C-750		1P3	1				RSA	PODA DE ARBOLES

RESUMEN GENERAL A RETIRAR			RESUMEN GENERAL A INSTALAR		
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD
POSTE DE CONCRETO	3	PZA	POSTE DE CONCRETO	4	PZA
DISPOSITIVO DE BAJA TENSION	5	PZA	1P3	1	PZA
RETENIDAS RSA	2	PZA	1R3	3	PZA
LUMINARIAS	22	PZA	1P3/1R3	1	PZA
LINEAS DE BAJA TENSION	231	ML	3R3	1	ML
			NEUTRANEL 2+1 3/0- 1/0	250	ML

ESTRUCTURA DE PASO






ESTRUCTURA DE REMATE



DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION

DETALLE DE MEDICION

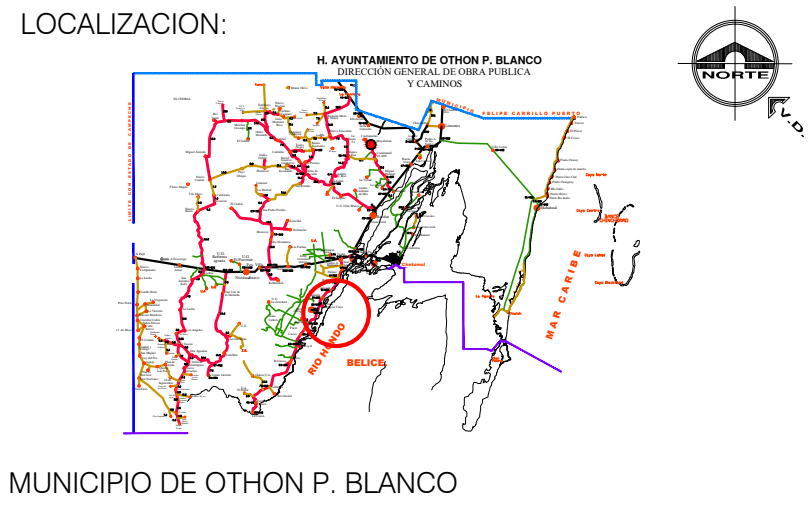

- ESPECIFICACIONES:
- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
  - POSTE DE CONCRETO PROPUESTO
  - RETENIDA SENCILLA DE ANCLA
  - RETENIDA ESTACA ANCLA
  - LINEA B.T. NEUTRANEL 2+1 (3/0-1/0)
  - LINEA DE ALUMBRADO 2+1 CAL.6 AEREO
  - BANCO DE DUCTOS
  - TRANSICION BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PUBLICO
  - SISTEMA DE TIERRA
  - ▲ TRANSFORMADOR AEREO EXISTENTE
  - (M.A.P.) MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE CONCRETO
  - LUMINARIO SOLA BASIC CITY PLUS O SIMILAR LED 100W
  - REGISTRO ELECTRICO PARA A.P DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM
  - BASE DE CONCRETO 30X30 CON POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 METROS
  - PROPUESTA
  - RETIRO
  - MODIFICACION

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION PENINSULAR CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

Va. Bo. APROBO

JEFE DEPTO. DE PLANEACION ZONA SUPERINTENDENCIA DE ZONA  
ING. JOSÉ DAVID CASTILLA RAMÍREZ GABRIEL ERMILO BARQUERO MEZA

ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON VIEJO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.**  
RED DE BAJA TENSION

PROPIETARIO :  
**H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO**

DIRECCION :  
**AVENIDA HEROES #34 COLONIA CENTRO**

LOCALIDAD :  
**CHETUMAL Q. ROO**

PLANO:  
2/2

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.  
**ING. SUSANO JACOBO CAUICH KU**

DEPTO.  
AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.

ACOT. **METROS** CLAVE: **0002**

ESC. **1/ESCALA** FECHA: